



PODER LEGISLATIVO - ESTADO DO MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

CNPJ: 04.217.371/0001-80

REQUERIMENTO Nº: 35/2020

REQUERER AO PREFEITO MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE - MT.

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº: 43/2020 de 25 de junho de 2020.

Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal Ceder em Comodato Bem Móvel que especifica e da outra providencias.

Com fundamento no que preceitua o artigo nº: 152 e 155, do Regimento Interno da Casa, requeiro ao Presidente desta Casa de Leis, para que seja encaminhado esse Requerimento ao Excelentíssimo Prefeito Municipal uma explicação.

JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o projeto de lei nº: 43/2020 de 25 de junho de 2020, visa autorização para estar cedendo em comodato bem móvel, na seguinte proporção: 01 (um) respirador, 01 (um) monitor e 03 (três) bombas de infusão ao Município de Primavera do Leste-MT.

- Qual o valor estimado desses equipamentos?
- O município de Santo Antônio do Leste possui esses equipamentos instalado em nosso Pronto Atendimentos?
- Qual seria a vantagem das instalações desses equipamentos em município vizinho, para instalação de UTI's?
- Porque que até hoje a Secretaria de Saúde não comprou o respirador que a Câmara se comprometeu a devolver o duodécimo para que fosse efetuado a compra.

Carolina Silva
No. Protocolo
2.267
Data: 29/06/2020
07:44 hs

Protocolo nº 168/2020
Data: 06/07/2020
Assinatura da J. But



PODER LEGISLATIVO - ESTADO DO MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE


CNPJ: 04.217.371/0001-80


- e) As vagas serão reguladas pela Secretaria Estadual de Saúde, assim como regulamenta no Art. 3, do Decreto 521 de 10 de junho de 2020?

Diante dos fatos REQUEIRO informações conexa a documentos das informações a cima elencadas.

Fico no aguardo destes documentos, para começarmos a analisar o referido projeto.

Sala das Sessões, em 25 de junho de 2020.

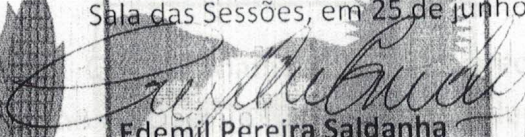
Edemil Pereira Saldanha
Vereador – DEM.

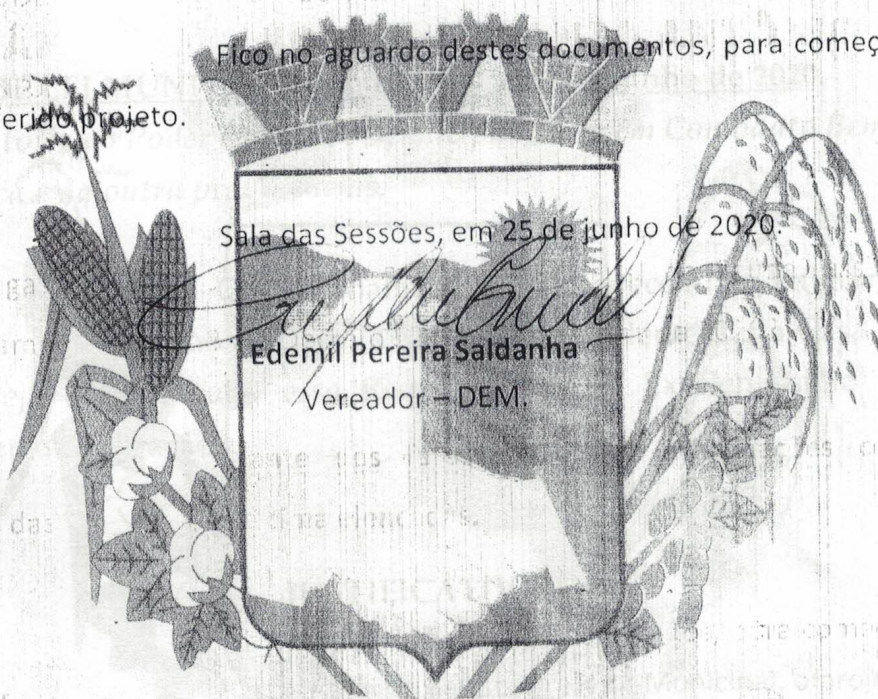

Protocolo nº 16520-20
Data 26/06/20
Kub S. B.